

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2783

от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2572
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074+01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №5- в/к ул. Маяковского, 5
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2783.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2783 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2572
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-+01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №5-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2783.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2782
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2571
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 10:50:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №5- при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2782.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2782 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2571
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 10:50:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №5-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ:

2782.

Дата проведения испытаний:

с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2781
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2570
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 10:40:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №5- при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2781.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2781 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2570
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 10:40:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №5-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ:


2781.

Дата проведения испытаний:

с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2780
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2569
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 10:20:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №4- в/к ул. Иркутско-Пинской дивизии, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2780.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2780 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2569
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 10:20:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №4-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2780.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2779
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2568
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 10:10:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №4- при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2779.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2779 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2568
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 10:10:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №4-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2779.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе

385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2778

от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2567
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 10:00:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №4- при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2778.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2778 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2567
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 10:00:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №4-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2778.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/- 0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2777

от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2566
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 9:40:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №3- в/к ул. Красная, 1
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:



Главный врач:

Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2777.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	10	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2777 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2566
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 9:40:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №3-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2777.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016



Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2776
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2565
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №3- при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2776.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2776 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2565
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №3-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2776.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016



Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2775
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2564
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 9:20:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №3- при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2775.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2775 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2564
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 9:20:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №3-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2775.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2774
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2563
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 9:10:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №2- в/к ул. Чкалова, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2774.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	8	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2774 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2563
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 9:10:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №2-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2774.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2773
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2562
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 9:00:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПинг 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №2- при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2773.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе

385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2773 /1

от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2562
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 9:00:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПинг 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №2-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

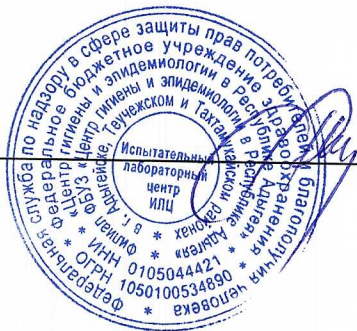


Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2773.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2772
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2561
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 8:50:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №2- при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2772.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2772 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.М. Татлок

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 2561

Дата и время отбора пробы: 13.07.2020 8:50:00

Дата и время доставки пробы: 13.07.2020 11:30:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №2-

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2772.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2771
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2560
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 8:35:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1- в/к ул. Седина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2771.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2771 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2560
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 8:35:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2771.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2770
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2559
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 8:25:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1- в/к ул. Космическая, 5
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2770.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2770 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.М. Татлок

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 2559

Дата и время отбора пробы: 13.07.2020 8:25:00

Дата и время доставки пробы: 13.07.2020 11:30:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1-

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 2770.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2769
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2558
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 8:15:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1- при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ:

2769.


Дата проведения испытаний:

с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2769 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2558
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 8:15:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____ Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 2769.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2768
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2557
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 8:05:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1- при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2768.

Дата проведения испытаний: с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2768 /1
от 14 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2557
Дата и время отбора пробы:	13.07.2020 8:05:00
Дата и время доставки пробы:	13.07.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1-
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

Муков Д.С.



Код пробы в ИЛЦ:


2768.

Дата проведения испытаний:

с 13.07.2020 11:30:00 по 14.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.