

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3880
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3555

Дата и время отбора пробы: 31.08.2020 15:25:00

Дата и время доставки пробы: 31.08.2020 15:55:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №5- п. Энем, в/к ул.Маяковского, 5

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3880.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3880 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 3555
Дата и время отбора пробы: 31.08.2020 15:25:00
Дата и время доставки пробы: 31.08.2020 15:55:00
Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №5- п. Энем,
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль
Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____

Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3880.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

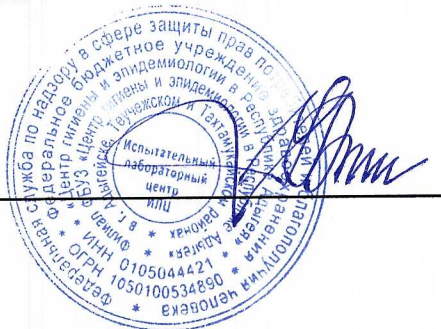
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3879

от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3554
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 15:15:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №5- п. Энем, при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3879.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3879 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3554
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 15:15:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №5- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3879.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

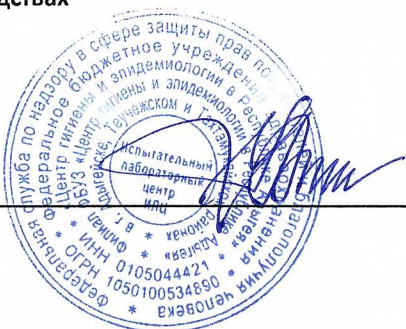
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3878

от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3553
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 15:05:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №5- п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3878.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	8	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3878 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3553
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 15:05:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №5- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____

Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3878.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3877
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3552
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 14:45:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №4- п. Энем, в/к ул.Иркутско-Пинской дивизии, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3877.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3877 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3552

Дата и время отбора пробы: 31.08.2020 14:45:00

Дата и время доставки пробы: 31.08.2020 15:55:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №4- п. Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____


Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3877.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3876
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3551
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 14:35:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №4- п. Энем, при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3876.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3876 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3551

Дата и время отбора пробы: 31.08.2020 14:35:00

Дата и время доставки пробы: 31.08.2020 15:55:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №4- п. Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:


Главный врач:  Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3876.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
		0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3875
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3550
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 14:25:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №4- п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3875.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3875 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3550

Дата и время отбора пробы: 31.08.2020 14:25:00

Дата и время доставки пробы: 31.08.2020 15:55:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №4- п. Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3875.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/- 0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3874
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3549
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 14:10:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №3- п. Энем, в/к ул. Красная, 1
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3874.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	8	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3874 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3549
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 14:10:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №3- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____

Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 3874.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	,4,4 2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3873

от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3548
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 13:55:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №3- п. Энем, при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3873.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3873 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3548
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 13:55:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №3- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3873.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
		0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

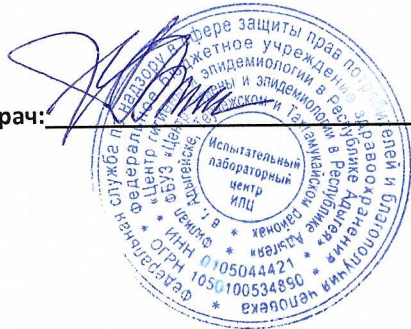
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3872

от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3547
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 13:45:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №3- п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ:

3872.

Дата проведения испытаний:

с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл		Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	12	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
		0		

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3872 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3547
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 13:45:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №3- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:


Главный врач:  Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3872.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

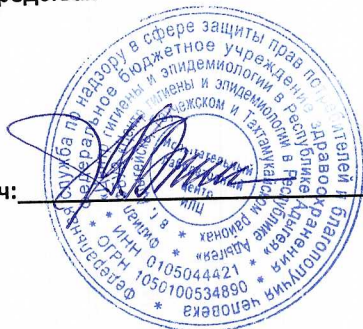
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3871
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 3546
Дата и время отбора пробы: 31.08.2020 13:35:00
Дата и время доставки пробы: 31.08.2020 15:55:00
Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №2- п. Энем, в/к ул. Чкалова, 7
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3871.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3871 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3546
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 13:35:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №2- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 3871.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3870
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3545

Дата и время отбора пробы: 31.08.2020 13:25:00

Дата и время доставки пробы: 31.08.2020 15:55:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №2- п. Энем, при выходе горячая вода

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3870.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3870 /1

от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3545
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 13:25:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №2- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:  _____ Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3870.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

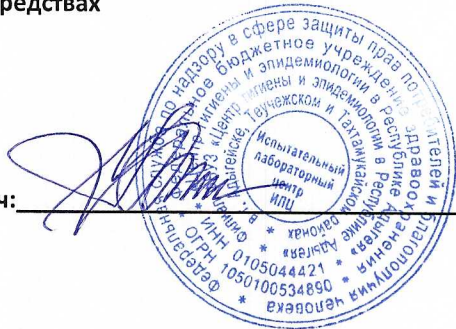
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3869
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3544
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 13:15:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №2- п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3869.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3869 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3544
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 13:15:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №2- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:


Главный врач:  Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3869.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3868
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3543
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 13:00:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем, в/к ул. Седина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3868.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3868 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3543
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 13:00:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:


Главный врач:  Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3868.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3867
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3542
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 12:50:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем, в/к ул.Космическая, 5
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3867.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3867 /1

от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3542
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 12:50:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	


Главный врач:  Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3867.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

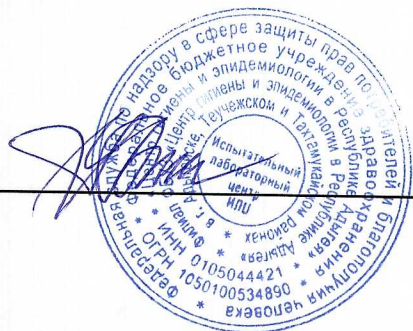
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3866
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3541
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 12:40:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем, при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3866.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3866 /1

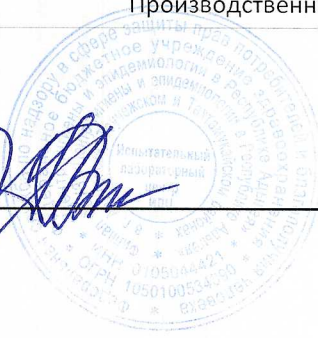
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3541
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 12:40:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.



Код пробы в ИЛЦ: 3866.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3865
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3540
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 12:30:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3865.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3865 /1
от 1 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3540
Дата и время отбора пробы:	31.08.2020 12:30:00
Дата и время доставки пробы:	31.08.2020 15:55:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3865.

Дата проведения испытаний: с 31.08.2020 15:55:00 по 01.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4012

от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3687
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 16:10:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №5- п. Энем, в/к ул. Маяковского, 5
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 4012.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4012 /1
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3687
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 16:10:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №5- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	
Главный врач:	 Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 4012.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4011

от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3686
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 15:55:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №5- п. Энем, при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	
Главный врач:	 Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 4011.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4011 /1
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3686

Дата и время отбора пробы: 07.09.2020 15:55:00

Дата и время доставки пробы: 07.09.2020 16:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №5- п. Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 4011.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4010
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3685
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 15:45:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №5- п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 4010.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4010 /1
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3685

Дата и время отбора пробы: 07.09.2020 15:45:00

Дата и время доставки пробы: 07.09.2020 16:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №5- п. Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: _____

Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 4010.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
		0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4009
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3684
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 15:30:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №4- п. Энем, в/к ул. Иркутско-Пинской дивизии, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+б град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	
Главный врач:	
	Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 4009.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4009 /1
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3684

Дата и время отбора пробы: 07.09.2020 15:30:00

Дата и время доставки пробы: 07.09.2020 16:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №4- п. Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 4009.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4008
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3683

Дата и время отбора пробы: 07.09.2020 15:20:00

Дата и время доставки пробы: 07.09.2020 16:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №4- п. Энем, при выходе горячая вода

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 4008.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4008 /1
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 3683
Дата и время отбора пробы: 07.09.2020 15:20:00
Дата и время доставки пробы: 07.09.2020 16:40:00
Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №4- п. Энем,
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 4008.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

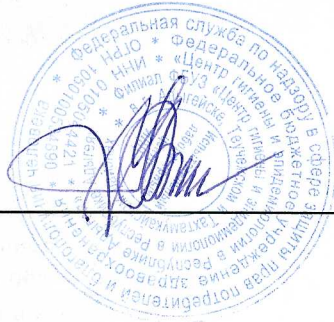
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4007
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3682
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 15:10:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №4- п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 4007.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4007 /1
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3682

Дата и время отбора пробы: 07.09.2020 15:10:00

Дата и время доставки пробы: 07.09.2020 16:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №4- п. Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____

Муков Д.С.



Код пробы в ИЛЦ: 4007.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4006

от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3681
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 14:55:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №3- п. Энем, в/к ул. Красная, 1
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 4006.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4006 /1
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3681
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 14:55:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №3- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____

Муков Д.С.



Код пробы в ИЛЦ: 4006.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4005
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3680
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 14:45:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №3- п. Энем, при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 4005.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4005 /1
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3680
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 14:45:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №3- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	
Главный врач:	 Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 4005.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4004
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3679
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 14:35:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №3- п. Энем, при вхлде холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 4004.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	10	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4004 /1
от 8 сентября 2020 г.


Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3679
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 14:35:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №3- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	
Главный врач:	 Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 4004.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4003
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3678
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 14:20:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №2- п. Энем, в/к ул. Чкалова, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 4003.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4003 /1
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3678

Дата и время отбора пробы: 07.09.2020 14:20:00

Дата и время доставки пробы: 07.09.2020 16:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №2- п. Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 4003.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 ±0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4002
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3677
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 14:10:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №2- п. Энем, при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 4002.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4002 /1
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3677

Дата и время отбора пробы: 07.09.2020 14:10:00

Дата и время доставки пробы: 07.09.2020 16:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №2- п. Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:  Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 4002.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

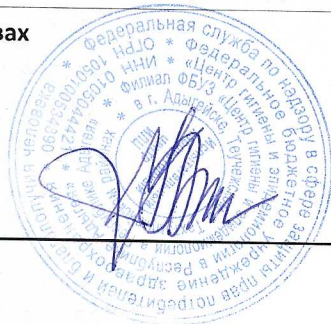
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4001

от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3676
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 14:00:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №2- п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 4001.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4001 /1
от 8 сентября 2020 г.


Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3676
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 14:00:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №2- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	
Главный врач:	 Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 4001.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4000
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3675

Дата и время отбора пробы: 07.09.2020 13:40:00

Дата и время доставки пробы: 07.09.2020 16:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем, в/к ул. Седина, 44

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 4000.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4000 /1
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3675
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 13:40:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	
Главный врач:	 Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 4000.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3999
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3674

Дата и время отбора пробы: 07.09.2020 13:30:00

Дата и время доставки пробы: 07.09.2020 16:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем, в/к ул. Космическая, 5

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3999.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	8	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3999 /1
от 8 сентября 2020 г.


Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3674
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 13:30:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	
Главный врач:	 Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3999.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3998
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3673

Дата и время отбора пробы: 07.09.2020 13:20:00

Дата и время доставки пробы: 07.09.2020 16:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем, при выходе горячая вода

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3998.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3998 /1
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3673

Дата и время отбора пробы: 07.09.2020 13:20:00

Дата и время доставки пробы: 07.09.2020 16:40:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____ Муков Д.С.



Код пробы в ИЛЦ:

3998.

Дата проведения испытаний:

с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3997
от 8 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3672
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 13:10:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3997.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3997 /1
от 8 сентября 2020 г.


Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3672
Дата и время отбора пробы:	07.09.2020 13:10:00
Дата и время доставки пробы:	07.09.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" Котельная №1- п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	
Главный врач:	 Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3997.

Дата проведения испытаний: с 07.09.2020 16:40:00 по 08.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.