

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5590 /1  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5045
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 8:10:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №1 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5590.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5605  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5060
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №5 - п. Энем, в/к ул. Маяковского, 5
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 5605.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	13	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5605 /1**  
**от 11 декабря 2020 г.**

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5060
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №5 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5605.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5604**  
**от 11 декабря 2020 г.**

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5059
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 10:50:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №5 - п. Энем, при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 5604.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5604 /1  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.М. Татлок

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 5059

Дата и время отбора пробы: 10.12.2020 10:50:00

Дата и время доставки пробы: 10.12.2020 11:30:00

Цель исследования: на соответствие требованиям  
СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

ЮЛ, ИП или физическое лицо,  
у которого отбиралась проба: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2

Объект, место, где проводился  
отбор пробы: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №5 - п. Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5604.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5603  
от 22 ноября 2000 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5058
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 10:40:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №5 - п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 5603.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5603 /1  
от 22 ноября 2000 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5058
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 10:40:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №5 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5603.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5602  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5057
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 10:25:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №4 - п. Энем, в/к ул. Иркутско-Пинской дивизии, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_

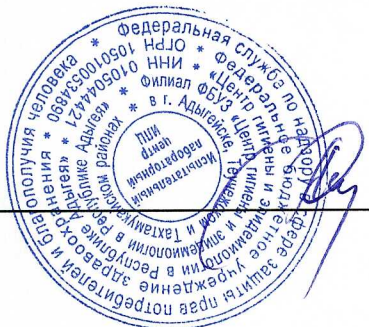

Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5602.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5602 /1  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5057
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 10:25:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №4 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5602.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5601  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5056
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 10:15:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №4 - п. Энем, при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_

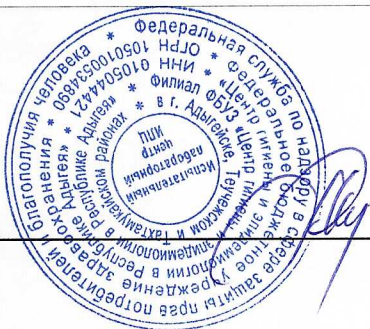

Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ:

5601.


Дата проведения испытаний:

с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	10	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5601 /1  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5056
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 10:15:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №4 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5601.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5600

от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5055
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 10:05:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №4 - п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 5600.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	10	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5600 /1  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5055
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 10:05:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №4 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:

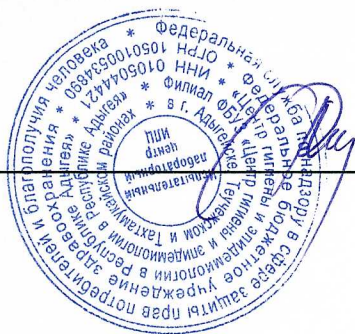


Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5600.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5599  
от 22 ноября 2000 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5054
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №3 - п. Энем, в/к ул. Красная, 1
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_

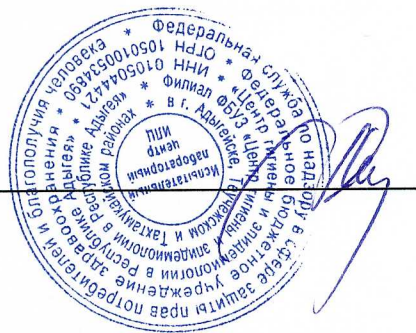

Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5599.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание



Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5599 /1  
от 22 ноября 2000 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5054
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №3 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	
Главный врач:	Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 5599.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5598  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5053
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 9:40:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №3 - п. Энем, при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_

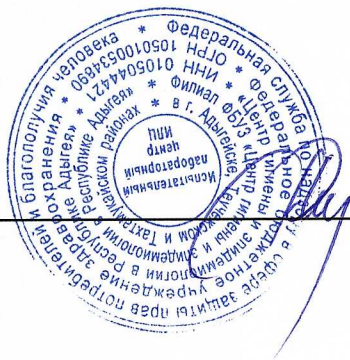

Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 5598.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	13	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5598 /1  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5053
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 9:40:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №3 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5598.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5597  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5052
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №3 - п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

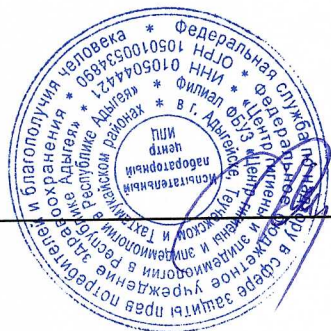

Главный врач: \_\_\_\_\_

Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 5597.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-8771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5597 /1  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5052
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №3 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач:

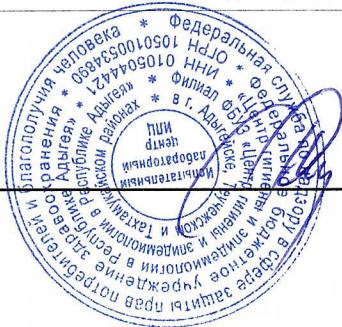


Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5597.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5596  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5051
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 9:15:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №2 - п. Энем, в/к ул. Чкалова, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 5596.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5596 /1  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5051
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 9:15:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №2 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5596.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 ±0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5595  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5050
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 9:05:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №2 - п. Энем, при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 5595.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	10	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5595 /1  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5050
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 9:05:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №2 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5595.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5594  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5049
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 8:55:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №2 - п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5594.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	8	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5594 /1  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5049
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 8:55:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №2 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5594.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5593  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5048
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 8:40:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №1 - п. Энем, в/к ул. Седина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 5593.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	13	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5593 /1  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5048
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 8:40:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №1 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач:

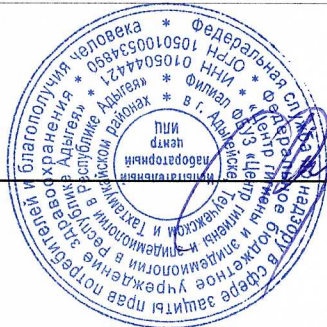


Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5593.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5592  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5047
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 8:30:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №1 - п. Энем, у в/к ул.Космическая, 5
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 5592.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5592 /1  
от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5047
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 8:30:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №1 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:

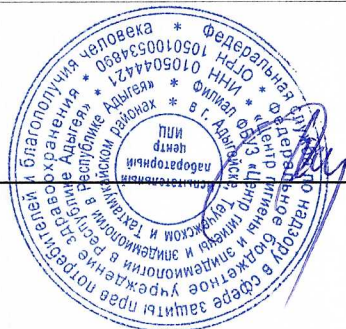


Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5592.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5591  
от 10 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5046
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 8:20:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №1 - п. Энем, при выходе горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 5591.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	10	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5591 /1  
от 10 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5046
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 8:20:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №1 - п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 5591.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе  
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.5590

от 11 декабря 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	5045
Дата и время отбора пробы:	10.12.2020 8:10:00
Дата и время доставки пробы:	10.12.2020 11:30:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1", котельная №1 - п. Энем, при входе холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0 0
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: \_\_\_\_\_

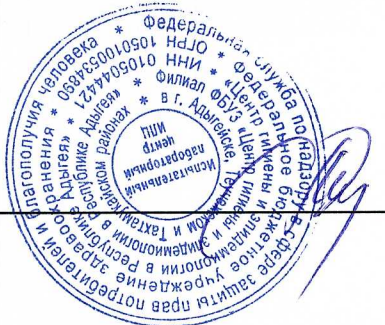

Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 5590.

Дата проведения испытаний: с 10.12.2020 11:30:00 по 11.12.2020 14:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.