

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4043
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3616
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 8:10:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1- при входе, холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 4043.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4047
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3620
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 8:50:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №2- в/к при входе, холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 4047.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	13	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССНІ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  _____ Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  _____ врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4050
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3623
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 9:20:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №3- при входе, горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 4050.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	14	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССНІ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,


Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____



врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4053
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3626
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №4- при входе, холодная вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 4053.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  _____ Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  _____ врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4044
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3617
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 8:20:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1- при выходе, горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

4044.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (п. Сг-Со шкале при t=20 градусах С
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССНІ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,


Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____



врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4048
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3621
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 9:00:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №2- при выходе, горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

4048.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССН1, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,


Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:



врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4051
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3624
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №3- при выходе, горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 4051.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНН, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4054
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3627
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 10:00:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №4- при выходе, горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

4054.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (пс Cr-Co шкале при t=20 градусах С
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	14	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:

врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4057
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3630
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 10:30:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №5- при выходе, горячая вода
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 4057.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНН, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4045
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3618
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 8:30:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1- в/к ул. Космическая, 5
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

4045.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	13	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4046
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3619
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 8:40:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №1- в/к ул. Седина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

4046.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021


РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4049
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3622
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 9:10:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №2- в/к ул. Чкалова, 2
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 4049.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021


РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCNI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,
Теучежском и Тахтамукайском районах

Муков Д.С.

МП

26 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4052
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3625
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 9:40:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №3- в/к ул. Красная, 1
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 4052.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 ±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см ³	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"



Муков Д.С.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4055
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3628
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 10:10:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №4- в/к ул. Иркутско-Пинской дивизии, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 4055.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021


РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (пс Cr-Co шкале при t=20 градусах С
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см3	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОССНІ, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40


Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах

385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина дом 27, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000313 от 27.04.2020г.

Лицензия № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г. "На деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах"

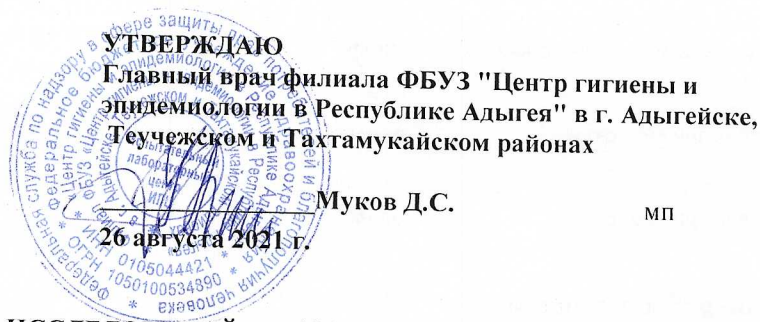

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.4058
от 26 августа 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер Кушу С.Е.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3631
Дата и время отбора пробы:	25.08.2021 10:40:00
Дата и время доставки пробы:	25.08.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, ул. Красная, 2
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-1" п. Энем, котельная №5- в/к ул. Маяковского, 5
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № производственного задания 0 № договора 551
Дополнительная информация:	отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 4058.1.1.1.2.21

Дата проведения исследований: с 25.08.2021 11:25:00 по 26.08.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-201
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-201
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ/см ³	16	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI, мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2, Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 31.05.2022г.,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  врач-бактериолог Ташу З.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.