

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.
19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.181
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	181
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 16:10:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" х. Суповский, в/к ул. Ленина, 98
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 181.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	13	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНН,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.
19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.181 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	181
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 16:10:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" х. Суповский, в/к ул. Ленина, 98
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 181.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Ст-Со шкале при t=20 градусах С)


Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе


Муков Д.С.
19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.180
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	180
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 16:00:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" х. Суповский, в/к ул. Ленина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 180.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)


Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе


Муков Д.С.
19 января 2021 г.

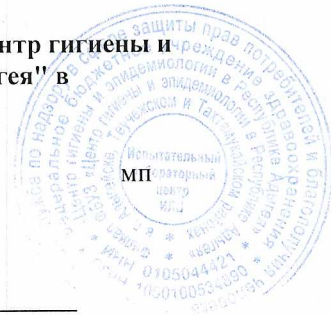

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.180 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	180
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 16:00:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" х. Суповский, в/к ул. Ленина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 180.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Ст-Со шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.
19 января 2021 г.

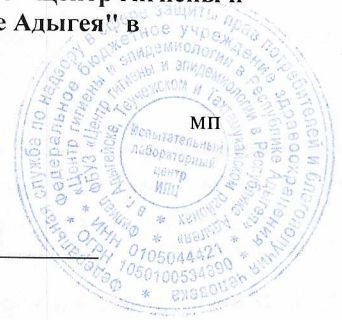

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.179
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	179
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 15:45:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" а. Новобжегокай, в/к ул. Хатита, 18
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Код пробы в ИЛЦ: 179.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.
19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.179 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	179
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 15:45:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" а. Новобжегокай, в/к ул. Хатита, 18
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 179.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Ст-Со шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)
9-65-34


Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.

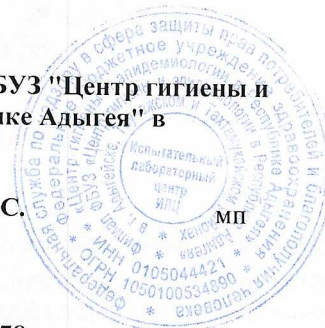

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.178
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	178
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 15:35:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" а. Новобжегокай, в/к в МБОУ СШ №12
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 178.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл		Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСЧИ,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.

19 января 2021 г.

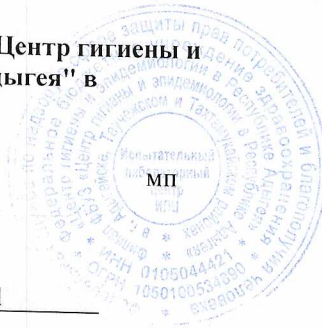

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.178 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	178
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 15:35:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" а. Новобжегокай, в/к в МБОУ СШ №12
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 178.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.

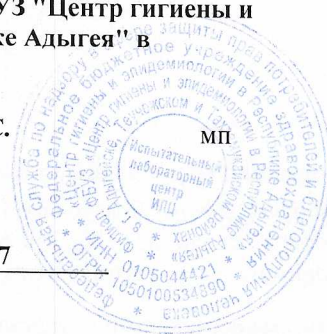

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.177
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	177
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 15:20:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Дружный, в/к ул. Крестьянская, 6
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 177.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:


Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.

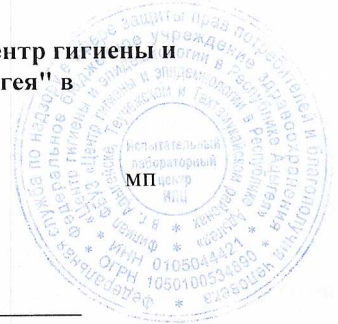

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.177 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	177
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 15:20:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Дружный, в/к ул. Крестьянская, 6
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 177.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.176
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	176
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 15:10:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Дружный, в/к ул. Рабочая, 14
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 176.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	15	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНН,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.176 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	176
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 15:10:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п. Дружный, в/к ул. Рабочая, 14
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 176.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.

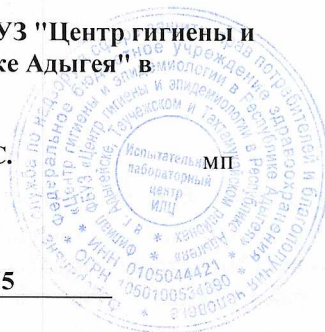

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.175
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	175
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 14:50:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад, в/к ул. Мира (МБОУ СШ №20)
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 175.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе


Муков Д.С.
19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.175 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	175
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 14:50:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад, в/к ул. Мира (МБОУ СШ №20)
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

175.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические запахи при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771)
9-65-34


Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.

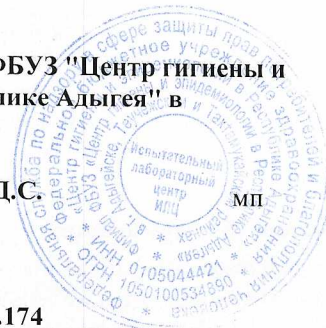

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.174
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	174
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 14:40:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад, в/к ул. Дружбы, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 174.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе


Муков Д.С.
19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.174 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	174
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 14:40:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад, в/к ул. Дружбы, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 174.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.173
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	173
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 14:20:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Космическая, 5/4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 173.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	14	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе


Муков Д.С.
19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.173 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	173
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 14:20:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Космическая, 5/4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 173.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе


Муков Д.С.
19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.172
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	172
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 14:10:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Красная, 2
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 172.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	13	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСЧИ,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание



Лицо, ответственное за оформление протокола:

Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.

19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.172 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	172
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 14:10:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Красная, 2
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 172.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе


Муков Д.С.
19 января 2021 г.

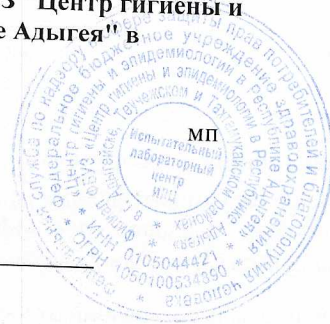

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.171
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	171
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 14:00:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Седина, 57
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 171.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)


Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.
19 января 2021 г.

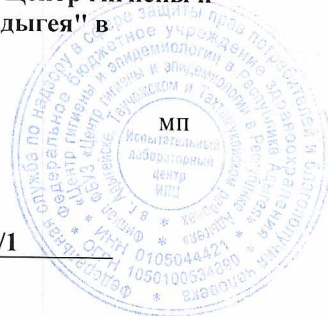

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.171 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	171
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 14:00:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Седина, 57
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 171.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСЧИ,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе


Муков Д.С.
19 января 2021 г.

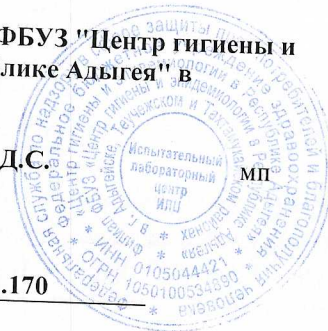

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.170
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	170
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 13:45:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к на территории больницы
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 170.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	13	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрированный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.170 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	170
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 13:45:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к на территории больницы
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 170.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.

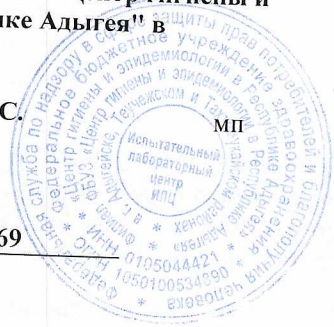

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.169
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	169
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 13:35:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Седина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 169.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНІ,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.
19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.169 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	169
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 13:35:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Седина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 169.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)


Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.

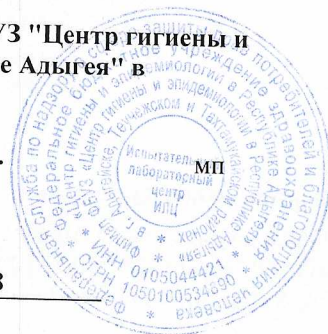

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.168
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	168
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 13:25:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Победы, 8
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 168.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	11	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНН,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40


Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе


Муков Д.С.
19 января 2021 г.

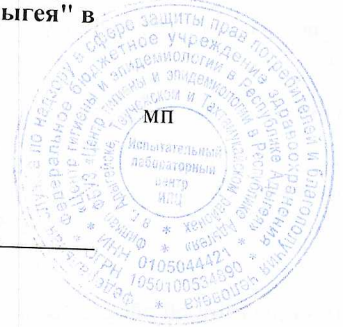

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.168 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	168
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 13:25:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Победы, 8
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 168.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.

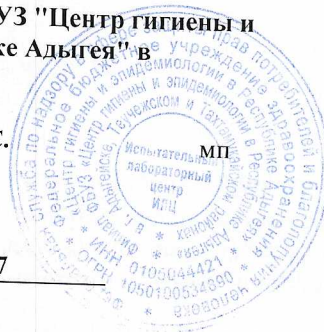

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.167
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	167
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 13:15:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Чкалова, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 167.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	14	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)


Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе


Муков Д.С.
19 января 2021 г.

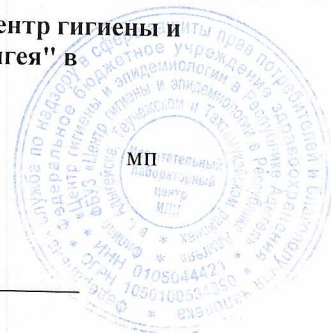

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.167 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	167
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 13:15:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Чкалова, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 167.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНІ,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.166
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	166
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 13:05:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Ильницкого, 1
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 166.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.

19 января 2021 г.

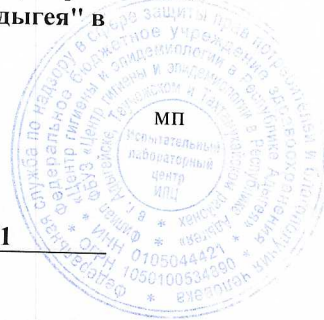

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.166 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	166
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 13:05:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Ильницкого, 1
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 166.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНН,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в

Тахтамукайском районе



Муков Д.С.

19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.165
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	165
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 12:55:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Геологов, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 165.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования НОСНИ,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)


Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.
19 января 2021 г.

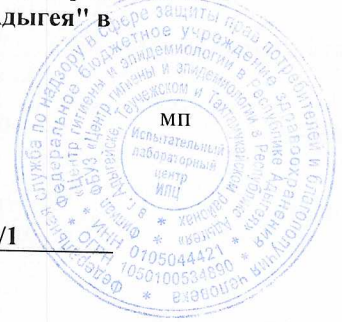

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.165 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	165
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 12:55:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Геологов, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 165.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771)
9-65-34

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

 Муков Д.С.
19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.164
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	164
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 12:45:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Фрунзе, 8
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 164.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0
ОМЧ	КОЕ в 1мл	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-0
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-0

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCHI,

мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Татлок С.М.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Тахтамукайском районе


Муков Д.С.
19 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12.3.4.1.164 /1
от 19 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.М. Татлок
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942
№ акта отбора:	164
Дата и время отбора пробы:	18.01.2021 12:45:00
Дата и время доставки пробы:	18.01.2021 16:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Фрунзе, 8
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 164.

Дата проведения исследований: с 18.01.2021 16:25:00 по 19.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Прибор вакуумного фильтрования NOCCH1,
мембрана "Владипор" типа МФАС-ОС-2,
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 Действительно до 13.08.2021,

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Конец протокола