

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.312
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: Гунай Л.Г.
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 294
Дата и время отбора пробы: 23.01.2020 9:00:00
Дата и время доставки пробы: 23.01.2020 14:10:00
Цель исследования: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Дружный, ул.Рабочая, 14 вод.кран
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 312.

Дата проведения испытаний: с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.312/1
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 294

Дата и время отбора пробы: 23.01.2020 9:00:00

Дата и время доставки пробы: 23.01.2020 14:10:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Дружный, ул.Рабочая, 14

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: _____

Муков Д.С.



Код пробы в ИЛЦ: 312.

Дата проведения испытаний: с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	0	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	1,5 +0,3	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
		0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Гучетль С.А. Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Копирование протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.313
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	295
Дата и время отбора пробы:	23.01.2020 9:15:00
Дата и время доставки пробы:	23.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Дружный, ул.Крестьянская, 6 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 313.

Дата проведения испытаний: с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.313 /
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	295
Дата и время отбора пробы:	23.01.2020 9:15:00
Дата и время доставки пробы:	23.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Дружный, ул.Крестьянская, 6
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____

Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 313.

Дата проведения испытаний: с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 ±0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.314
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: Гунай Л.Г.
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 296
Дата и время отбора пробы: 24.01.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы: 24.01.2020 14:10:00
Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" а.Новобжегокай в СШ№11 вод.кран
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 314.

Дата проведения испытаний: с 24.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.314
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	296
Дата и время отбора пробы:	24.01.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	24.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" а.Новобжегокай в СШ№11
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

Муков Д.С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.315
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	297
Дата и время отбора пробы:	23.01.2020 9:45:00
Дата и время доставки пробы:	23.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" а.Новобжегокай ,ул.Хатита,18 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 315.

Дата проведения испытаний: с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе

385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.315

от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	297
Дата и время отбора пробы:	23.01.2020 9:45:00
Дата и время доставки пробы:	23.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" а.Новобжегокай, ул.Хатита,18
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 315.

Дата проведения испытаний: с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

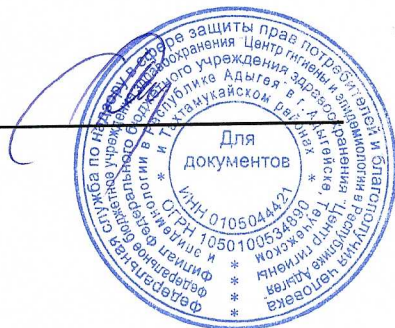
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.316
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	298
Дата и время отбора пробы:	23.01.2020 10:00:00
Дата и время доставки пробы:	23.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х.Новый сад, ул.Дружбы, 4 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 316.

Дата проведения испытаний: с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе

385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.316 / /

от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	298
Дата и время отбора пробы:	23.01.2020 10:00:00
Дата и время доставки пробы:	23.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х.Новый сад, ул.Дружбы, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____

Муков Д.С.



Код пробы в ИЛЦ: 316.

Дата проведения испытаний: с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.317
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	299
Дата и время отбора пробы:	23.01.2020 10:15:00
Дата и время доставки пробы:	23.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х.Новый сад, ул.Мира вод.кран в СШ№20 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ:

317.

Дата проведения испытаний:

с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.317 / /
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	299
Дата и время отбора пробы:	23.01.2020 10:15:00
Дата и время доставки пробы:	23.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х.Новый сад, ул.Мира вод.кран в СШ№20
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____ Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 317.

Дата проведения испытаний: с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.318
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	300
Дата и время отбора пробы:	23.01.2020 10:30:00
Дата и время доставки пробы:	23.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х.Суповский, ул.Ленина, 44 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 318.

Дата проведения испытаний: с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.318 //
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	300
Дата и время отбора пробы:	23.01.2020 10:30:00
Дата и время доставки пробы:	23.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х.Суповский, ул.Ленина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 318.

Дата проведения испытаний: с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.319
от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	301
Дата и время отбора пробы:	23.01.2020 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	23.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х.Суповский, ул.Ленина, 98 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 319.

Дата проведения испытаний: с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе

385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.319/1

от 24 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	301
Дата и время отбора пробы:	23.01.2020 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	23.01.2020 14:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х.Суповский, ул.Ленина, 98
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____ Муков Д.С.



Код пробы в ИЛЦ:

319.


Дата проведения испытаний:

с 23.01.2020 14:10:00 по 24.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,25 +/-0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.431
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	409
Дата и время отбора пробы:	30.01.2020 9:00:00
Дата и время доставки пробы:	30.01.2020 13:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Фрунзе,8 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	



Главный врач _____

Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 431.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.431 / /
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 409

Дата и время отбора пробы: 30.01.2020 9:00:00

Дата и время доставки пробы: 30.01.2020 13:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Фрунзе,8

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:



Главный врач: _____ Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 431.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

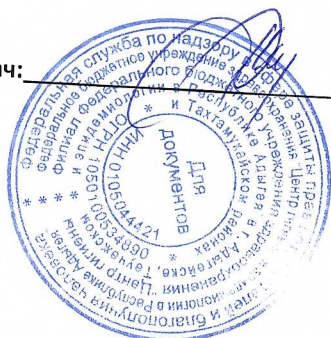
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.432
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	410
Дата и время отбора пробы:	30.01.2020 9:10:00
Дата и время доставки пробы:	30.01.2020 13:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	"Теплоэнерго" п.Энем, ул.Геологов,7 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 432.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.432
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: Гунай Л.Г.
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 410
Дата и время отбора пробы: 30.01.2020 9:10:00
Дата и время доставки пробы: 30.01.2020 13:00:00
Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы: "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Геологов,7
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 432.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/- 0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.433
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	411
Дата и время отбора пробы:	30.01.2020 9:20:00
Дата и время доставки пробы:	30.01.2020 13:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ильницкого,1 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	



Главный врач _____

Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 433.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.433
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: Гунай Л.Г.
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 411
Дата и время отбора пробы: 30.01.2020 9:20:00
Дата и время доставки пробы: 30.01.2020 13:00:00
Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ильницкого,1
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:

Главный врач: _____ Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 433.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.434
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	412
Дата и время отбора пробы:	30.01.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	30.01.2020 13:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Чкалова,7 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 434.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.434
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: Гунай Л.Г.
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 412
Дата и время отбора пробы: 30.01.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы: 30.01.2020 13:00:00
Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Чкалова, 7
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:



Главный врач: _____ Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 434.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.


Код пробы в ИЛЦ: 435.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучель С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.435
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 413

Дата и время отбора пробы: 30.01.2020 9:40:00

Дата и время доставки пробы: 30.01.2020 13:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Победы,8

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ:

435.


Дата проведения испытаний:

с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.436
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	414
Дата и время отбора пробы:	30.01.2020 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	30.01.2020 13:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Седина,44 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 436.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.436 //
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	414
Дата и время отбора пробы:	30.01.2020 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	30.01.2020 13:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Седина,44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 436.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.437
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	415
Дата и время отбора пробы:	30.01.2020 10:00:00
Дата и время доставки пробы:	30.01.2020 13:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, вод.кран на территории больницы
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: 

Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 437.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучель С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.437
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 415

Дата и время отбора пробы: 30.01.2020 10:00:00

Дата и время доставки пробы: 30.01.2020 13:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

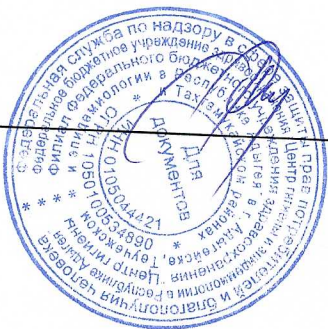
Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____ Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 437.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.438
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 416

Дата и время отбора пробы: 30.01.2020 10:10:00

Дата и время доставки пробы: 30.01.2020 13:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ГООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Седина,57 вод.кран

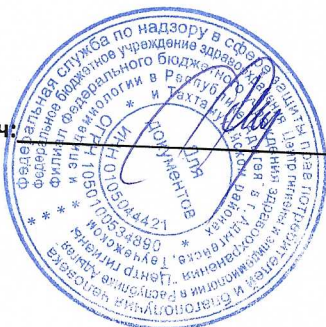
Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:



Главный врач: _____

Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 438.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.438 / /
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 416

Дата и время отбора пробы: 30.01.2020 10:10:00

Дата и время доставки пробы: 30.01.2020 13:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ГООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Седина, 57

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 438.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Фиалиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.439
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	417
Дата и время отбора пробы:	30.01.2020 10:20:00
Дата и время доставки пробы:	30.01.2020 13:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Красная,2 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 439.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучель С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.439
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 417

Дата и время отбора пробы: 30.01.2020 10:20:00

Дата и время доставки пробы: 30.01.2020 13:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Красная,2

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 439.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.440
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	418
Дата и время отбора пробы:	30.01.2020 10:30:00
Дата и время доставки пробы:	30.01.2020 13:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Космическая,5/4 вод.кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 440.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.440
от 31 января 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 418

Дата и время отбора пробы: 30.01.2020 10:30:00

Дата и время доставки пробы: 30.01.2020 13:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Космическая,5/4

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:  Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 440.

Дата проведения испытаний: с 30.01.2020 13:00:00 по 31.01.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Гучетль С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.