

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1828

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1649
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 12:10:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Космическая, 5/4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1828.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1828 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1649
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 12:10:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

Муков Д.С.



Код пробы в ИЛЦ: 1828.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1827
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер КГ Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1648

Дата и время отбора пробы: 08.05.2020 12:00:00

Дата и время доставки пробы: 08.05.2020 13:35:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Красная, 2

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1827.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1827 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1648
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 12:00:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1827.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1826

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1647
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 11:50:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Седина, 57
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1826.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1826 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1647
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 11:50:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

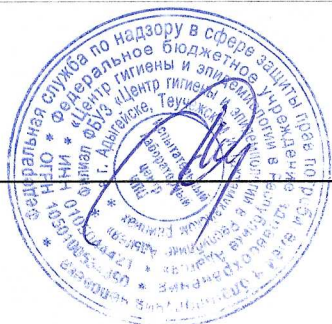


Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1826.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1823

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1644
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 11:20:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям санПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Победы, 8
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1823.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1823 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1644
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 11:20:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям санПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1823.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1825

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1646
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 11:40:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к на территории больницы
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1825.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1825 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1646
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 11:40:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1825.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1824

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1645
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 11:30:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Седина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1824.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1824 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1645
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 11:30:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1824.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1822

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1643
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 11:10:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Чкалова, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1822.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1822 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1643
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 11:10:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1822.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1821

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер КГ Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1642

Дата и время отбора пробы: 08.05.2020 11:00:00

Дата и время доставки пробы: 08.05.2020 13:35:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Ильницкого, 1

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1821.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1821 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1642
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1821.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1820

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1641
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 10:50:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Геологов, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1820.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1820 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1641
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 10:50:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

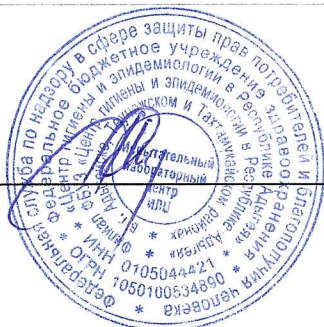


Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1820.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1819

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1640
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 10:40:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Энем, в/к ул. Фрунзе, 8
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1819.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Код пробы в ИЛЦ: 1819.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/- 0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1818
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер КГ Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1639

Дата и время отбора пробы: 08.05.2020 10:20:00

Дата и время доставки пробы: 08.05.2020 13:35:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" х. Суповский, в/к ул. Ленина, 98

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1818.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1818 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1639
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 10:20:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х. Суповский,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1818.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1817

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1638
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 10:10:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х. Суповский, в/к ул. Ленина, 44
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1817.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1817 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1638
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 10:10:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х. Суповский,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

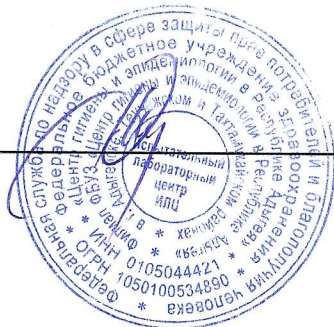


Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1817.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1816
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1637
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" а. Новобжегокай, в/к ул. Хатита, 18
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1816.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1816 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1637
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" а. Новобжегокай,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1816.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1815

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1636
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 9:40:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" а. Новобжегокай, в/к в МБОУ СШ №12
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1815.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1815 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1636
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 9:40:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" а. Новобжегокай,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1815.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1814

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1635
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Дружный, в/к ул. Крестьянская, 6
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1814.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1814 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1635
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Дружный,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 1814.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1813

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1634
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 9:20:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п. Дружный, в/к ул. Рабочая, 14
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1813.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1813 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер КГ Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1634

Дата и время отбора пробы: 08.05.2020 9:20:00

Дата и время доставки пробы: 08.05.2020 13:35:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п. Дружный,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1813.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1812

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1633
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 9:10:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад, в/к ул. Мира (МБОУ СШ №20)
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1812.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе

385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1812 /1

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер КГ Гунай Л.Г.

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1633

Дата и время отбора пробы: 08.05.2020 9:10:00

Дата и время доставки пробы: 08.05.2020 13:35:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: _____ Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 1812.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1811

от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1632
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 9:00:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад, в/к ул. Дружбы, 4
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 1811.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.1811 /1
от 9 мая 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер КГ Гунай Л.Г.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1632
Дата и время отбора пробы:	08.05.2020 9:00:00
Дата и время доставки пробы:	08.05.2020 13:35:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 1811.

Дата проведения испытаний: с 08.05.2020 13:35:00 по 09.05.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1 +/-0,2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.