

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3900
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных скважин

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3575

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 11:50:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, а/с

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3900.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3900 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3575
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 11:50:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:

Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 3900.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3899
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3574

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 11:40:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, резервуар вод-ра №1

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:



Главный врач:

Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3899.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3899 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 3574
Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 11:40:00
Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00
Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем,
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3899.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/- 0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3898
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3573
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 11:30:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Красная, 2
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3898.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3898 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 3573
Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 11:30:00
Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00
Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем,
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3898.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3897
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3572
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 11:20:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Седина, 57
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3897.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	8	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-8771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3897 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3572

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 11:20:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:  Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 3897.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3896
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3571

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 11:10:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к на территории больницы

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3896.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3896 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3571

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 11:10:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3896.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3895
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3570

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 11:00:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Седина, 44

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3895.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3895 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3570
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3895.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3894
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3569
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 10:50:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Победы, 8
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3894.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3894 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3569
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 10:50:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	
Главный врач:	 Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 3894.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
		0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3893
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3568
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 10:40:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Чкалова, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3893.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3893 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3568
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 10:40:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3893.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3892
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3567
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 10:30:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Ильницкого, 1
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ:

3892.


Дата проведения испытаний:

с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл		Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	9	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
		0		

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3892 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3567
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 10:30:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 3892.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3891

от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3566
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 10:20:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Геологов, 7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3891.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3891 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3566
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 10:20:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____ Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 3891.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3890

от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3565
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 10:10:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, в/к ул. Фрунзе, 8
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3890.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3890 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3565
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 10:10:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3890.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3889
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3564
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" а.Новобжегокай, а/с
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3889.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3889 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3564
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" а.Новобжегокай,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3889.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3888
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3563
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 9:40:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" а.Новобжегокай, а/с
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3888.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3888 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных скважин

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3563

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 9:40:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" а.Новобжегокай,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная


Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ:


3888.

Дата проведения испытаний:

с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3887
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3562
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" а.Новобжегокай, в/к в МБОУ СШ №12
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3887.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3887 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3562
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 9:30:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" а.Новобжегокай,
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3887.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3886
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных скважин

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3561

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 9:10:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Дружный, а/с

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

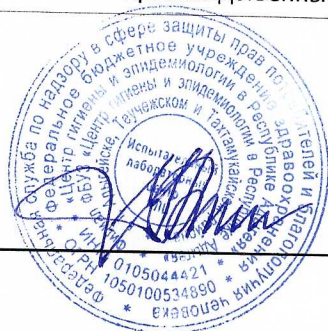
Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ:


3886.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3886 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных скважин

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3561

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 9:10:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Дружный,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

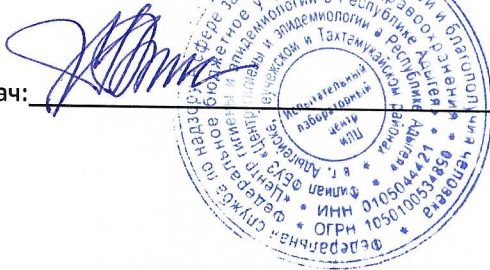
Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ:


3886.

Дата проведения испытаний:

с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/- 0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3885
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3560
Дата и время отбора пробы:	01.09.2020 9:00:00
Дата и время доставки пробы:	01.09.2020 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Теплоэнерго" п.Дружный, в/к ул. Крестьянская, 6
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3885.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3885 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 3560
Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 9:00:00
Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00
Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Дружный,
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:  Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 3885.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3884
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3559

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 8:50:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Дружный, в/к ул. Рабочая, 14

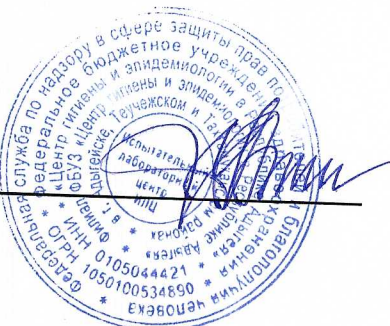
Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:



Главный врач: _____

Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3884.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3884 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 3559
Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 8:50:00
Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00
Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" п.Дружный,
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 3884.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-8771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3883
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных скважин

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3558

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 8:30:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад, а/с №1464

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:



Главный врач: _____

Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3883.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3883 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных скважин

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3558

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 8:30:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:

Муков Д.С.



Код пробы в ИЛЦ: 3883.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016



Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3882
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3557

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 8:20:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад, в/к ул. Мира (МБОУ СШ №20)

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач: _____



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 3882.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3882 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3557

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 8:20:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:  Муков Д.С.




Код пробы в ИЛЦ: 3882.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	1,5 +/-0,3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3881
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу
НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора: 3556
Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 8:10:00
Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00
Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился
отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад, в/к ул. Дружбы, 4
Вид упаковки: стерильная, стеклянная
Объем пробы: 0,5 л
Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы: Производственный контроль
Сведения о средствах
измерения:



Главный врач: _____

Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3881.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.3881 /1
от 2 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода коммунальных водопроводов

Проба отобрана: инженер технолог С.Е.Кушу

НД на метод: ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 3556

Дата и время отбора пробы: 01.09.2020 8:10:00

Дата и время доставки пробы: 01.09.2020 12:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49

Объект, место, где проводился отбор пробы: ООО "Теплоэнерго" х. Новый Сад,

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+6 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач:




Муков Д.С.

Код пробы в ИЛЦ: 3881.

Дата проведения испытаний: с 01.09.2020 12:20:00 по 02.09.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
цветность	градус цветности	0	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах C)
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 540 нм	ЕМФ	2,02 +/-0,4	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +20 градус C	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Татлок С.М.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Тахтамукайском районе

385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская 5, телефон, факс: (8-87771) 9-65-34

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 12.3.4.1.2677

от 10 июля 2020 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	инженер технолог Кушу С.Е.
НД на метод:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2465
Дата и время отбора пробы:	09.07.2020 9:20:00
Дата и время доставки пробы:	09.07.2020 12:00:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ГАЗ-440-2 (А337СУ01) ООО "Теплоэнерго" п.Энем, ул.Ленина, 49 вод.кран (вход)
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Надзор

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Муков Д.С.


Код пробы в ИЛЦ: 2677.1.2.20

Дата проведения испытаний: с 09.07.2020 12:00:00 по 10.07.2020 14:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____  _____ Хуако С.К.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.